



# 専門機関による消臭性試験・検証


消臭試験：アンモニア(トイレ臭)

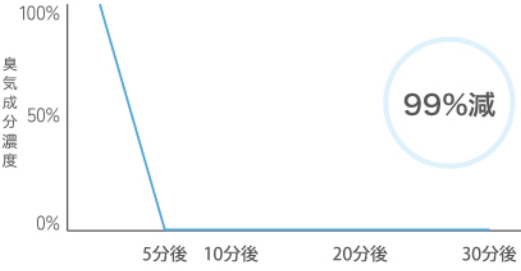


消臭試験：アセトアルデヒド(タバコ臭)

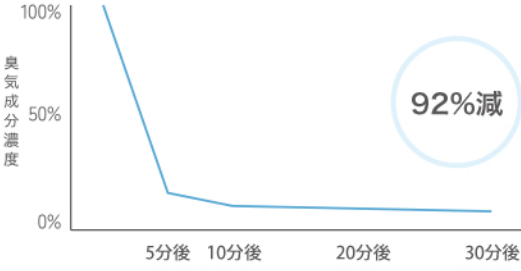


消臭試験：酢酸(汗・体臭)

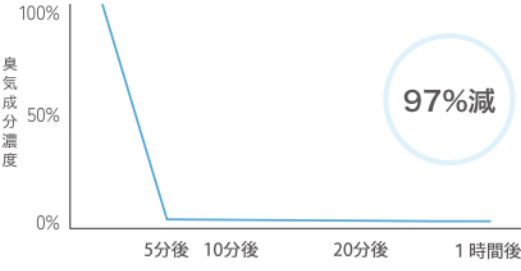


消臭試験：ビリジン(タバコ臭)

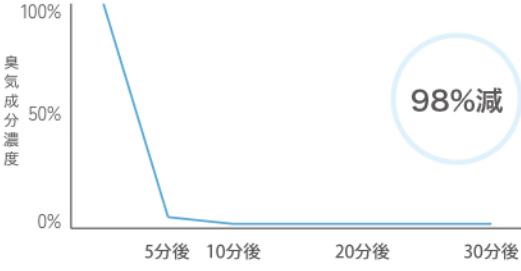


消臭試験：硫化水素(生ゴミ臭)

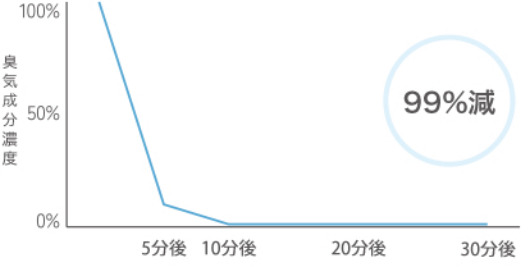


消臭試験：メチルメルカプタン(おむつ・ペット臭)

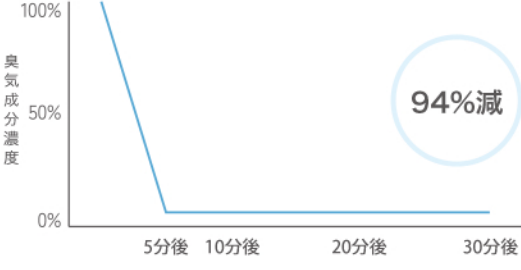


消臭試験：イソ吉草酸(足の臭い)

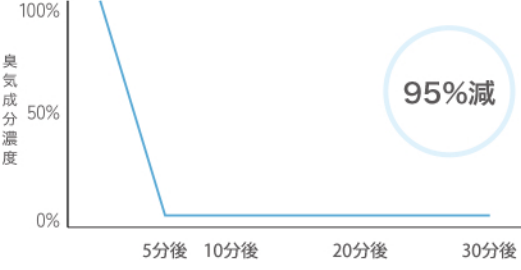

消臭試験：トリメチルアミン(肉魚腐敗臭)

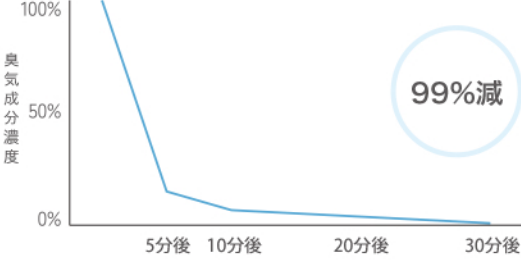

消臭試験：ノネナール(加齢臭)

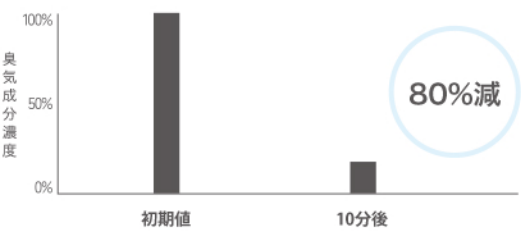

検査機関：一般財団法人カケンテストセンター

検体：MIST ジーミスト100(100ppm)

機器分析試験法(検知管法)

- ・アンモニア・酢酸・硫化水素・イソ吉草酸
- ・アセトアルデヒド・ビリジン・メチルメルカプタン
- ・トリメチルアミン

機器分析試験法(GC法)

- ・ノネナール